
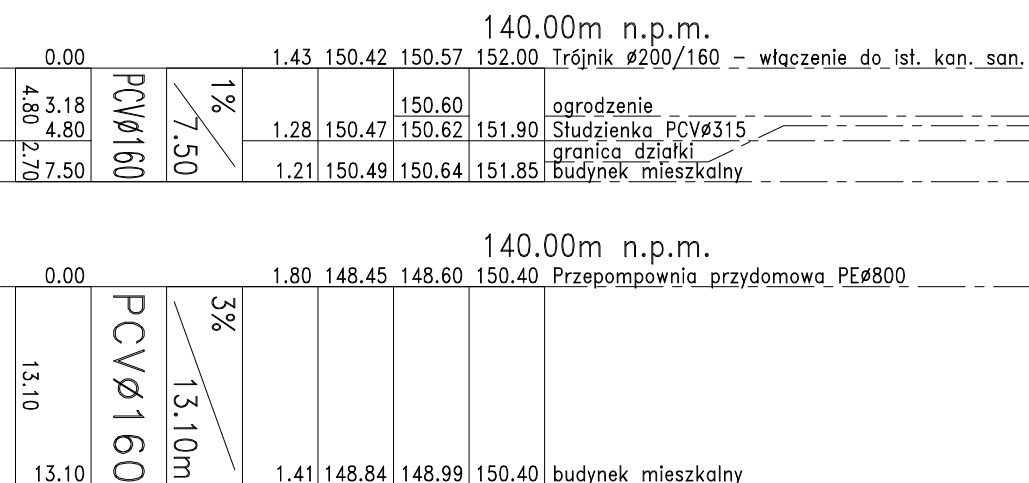
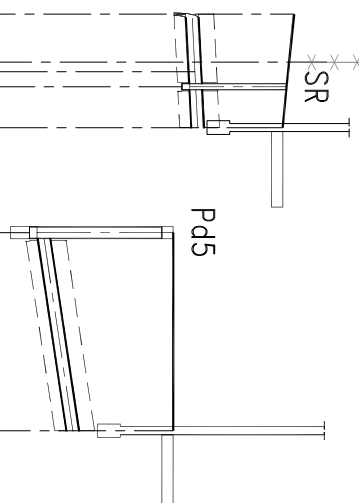
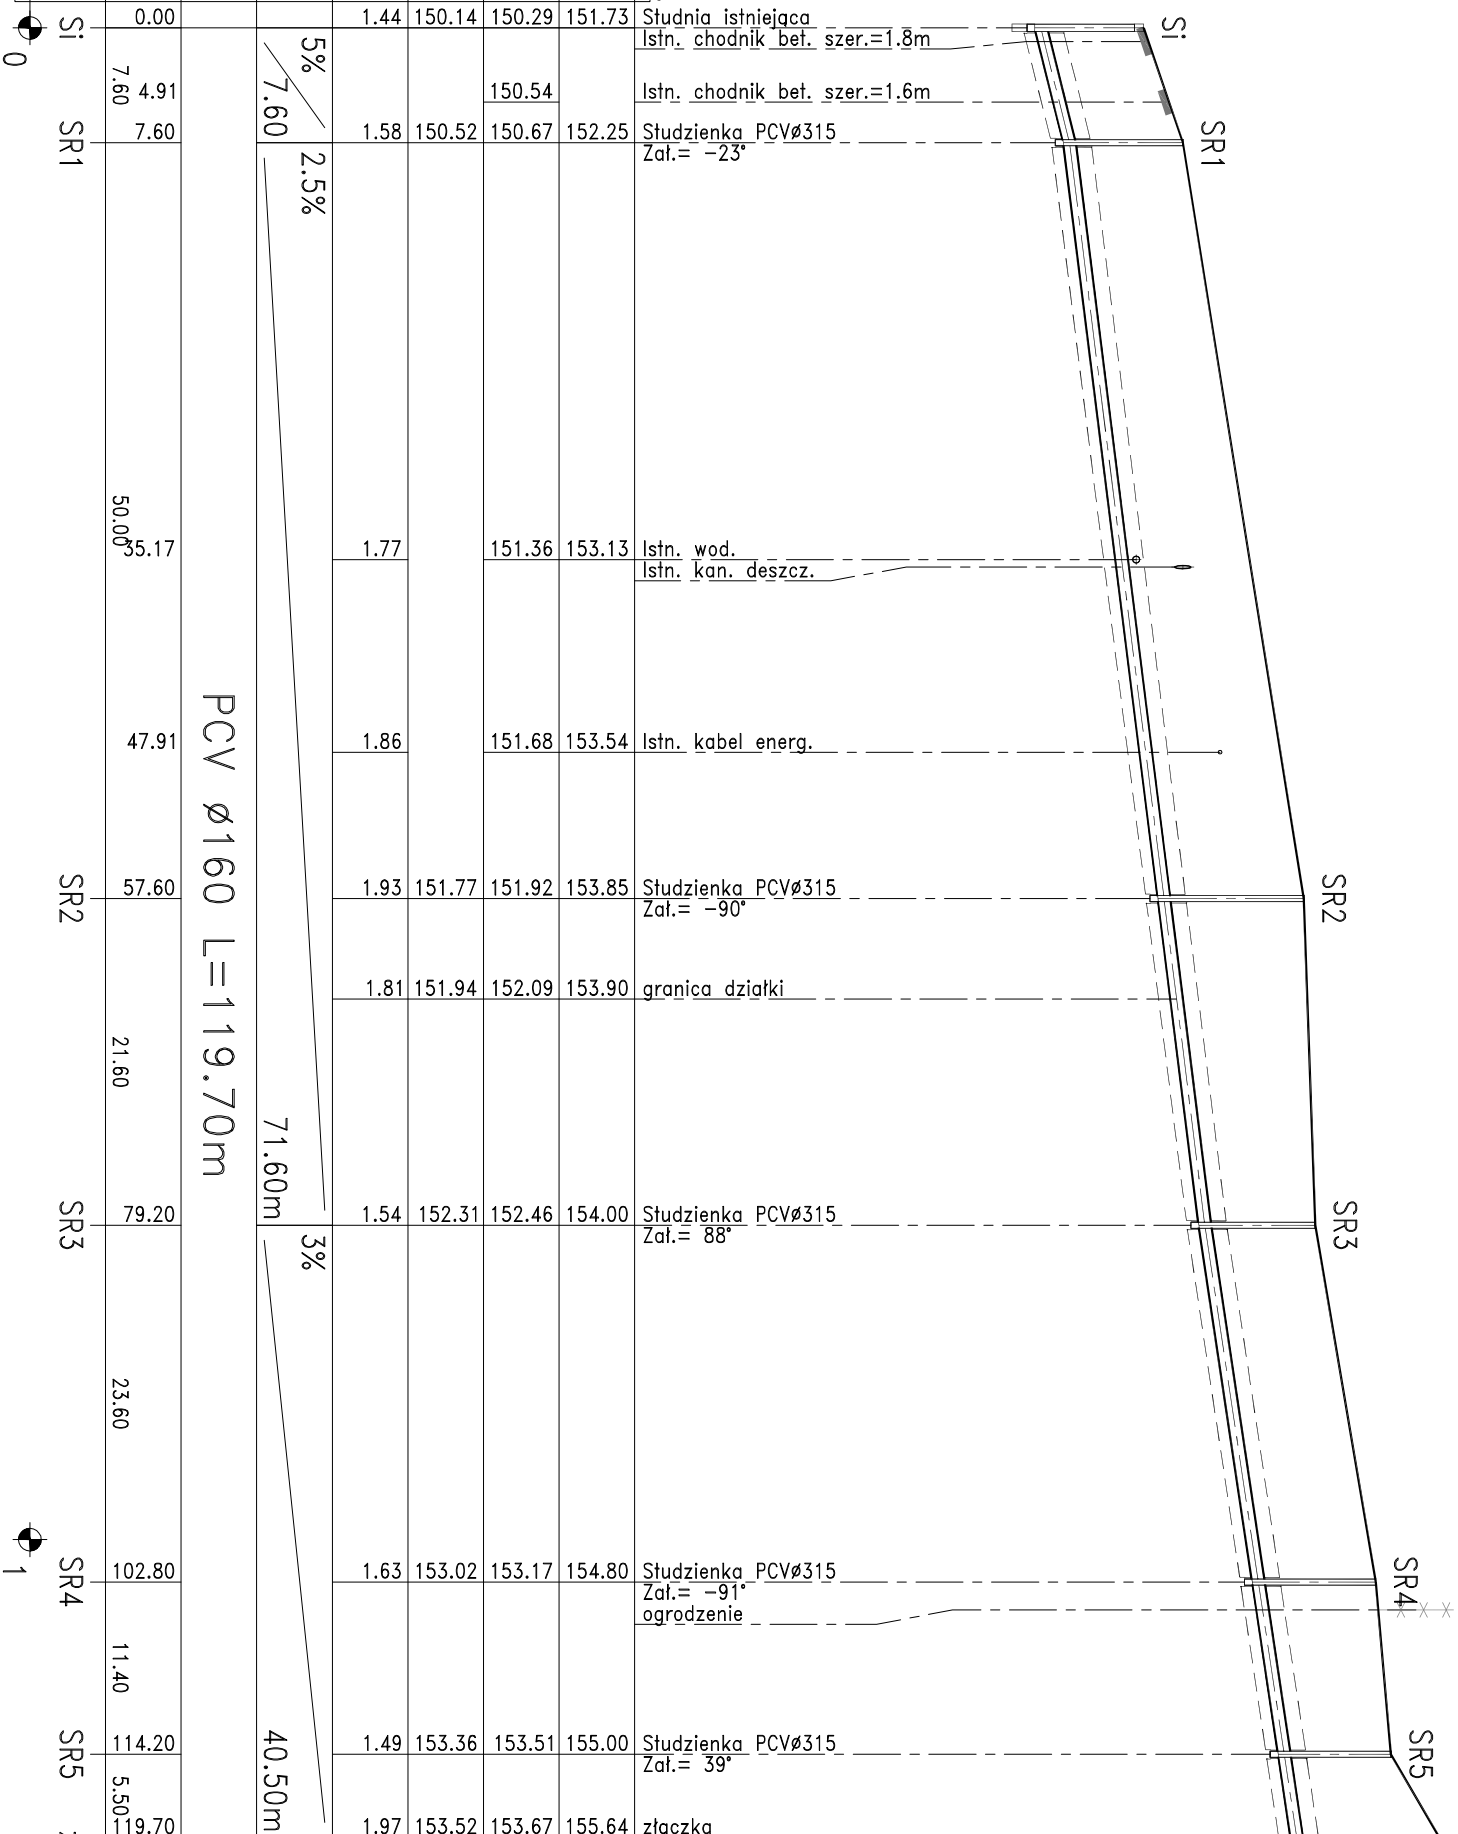




OZNACZENIE PROFILU:	2 GR.
POZIOM PORÓWNAWCZY	145.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.	
RZĘDNA DNA KANAŁU	
RZĘDNA DNA WYKOPU	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	
SPADKI, DŁUGOŚCI	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	
ODLEGŁOŚCI	
HEKTOMETRY	

Generator: n5n1n0w 7.33c (www.gp1-graf.com.pl)

0.00	4.91	7.60	55.17	47.91	57.60	21.60	79.20	102.80	11.40	114.20	5.50	119.70	
7.60	7.60		50.00										
Si	SR1				SR2		SR3		SR4		SR5		
PCV Ø160 L=119.70m													
5% 7.60	2.5%	71.60m										3%	40.50m
1.44	150.14	150.29	151.73	152.25	153.13	153.54	153.85	153.90	154.00	154.80	155.00	155.64	
1.58	150.52	150.67	151.36	151.68	151.92	152.09	152.31	153.02	153.36	153.51	153.67	153.82	
1.77			151.36	151.68	151.92	152.09	152.31	153.02	153.36	153.51	153.67	153.82	
1.86													
1.93	151.77	151.92	153.85	153.90	154.00								
1.81	151.94	152.09	153.90	154.00									
1.54	152.31	152.46	154.00										
1.63	153.02	153.17	154.80										
1.49	153.36	153.51	155.00										
1.97	153.52	153.67	155.64										

[illegible]



PRACOWNIA PROJEKTOWA
PLOMIE

mgr inż. Krzysztof Łopato

77-100 BYTÓW ul. Kwiatowa 18 tel. 602 217 314

TEMA: **BUDOWA PRZŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE TUCHOMI**

INWESTOR: **GMINA TUCHOMIENIE UL. JANA III SOBIESKIEGO 16; 77-133 TUCHOMIENIE**

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
mgr inż. MIROSŁAW ŁOPATO	285/Gd/2002	SKALA: 1:100 1:300
OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
inż. KRZYSZTOF PIKNIERT		
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
mgr inż. RYSZARD USIŃSKI	UAN/IV/8346/243/87	

NAZWA RYSUNKU:

PROFILIŁ PODŁUŻNE PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ

5

rys. Nr